




DETALHE 1 – CAIXA DE SEÇÃO
SEM ESCALA

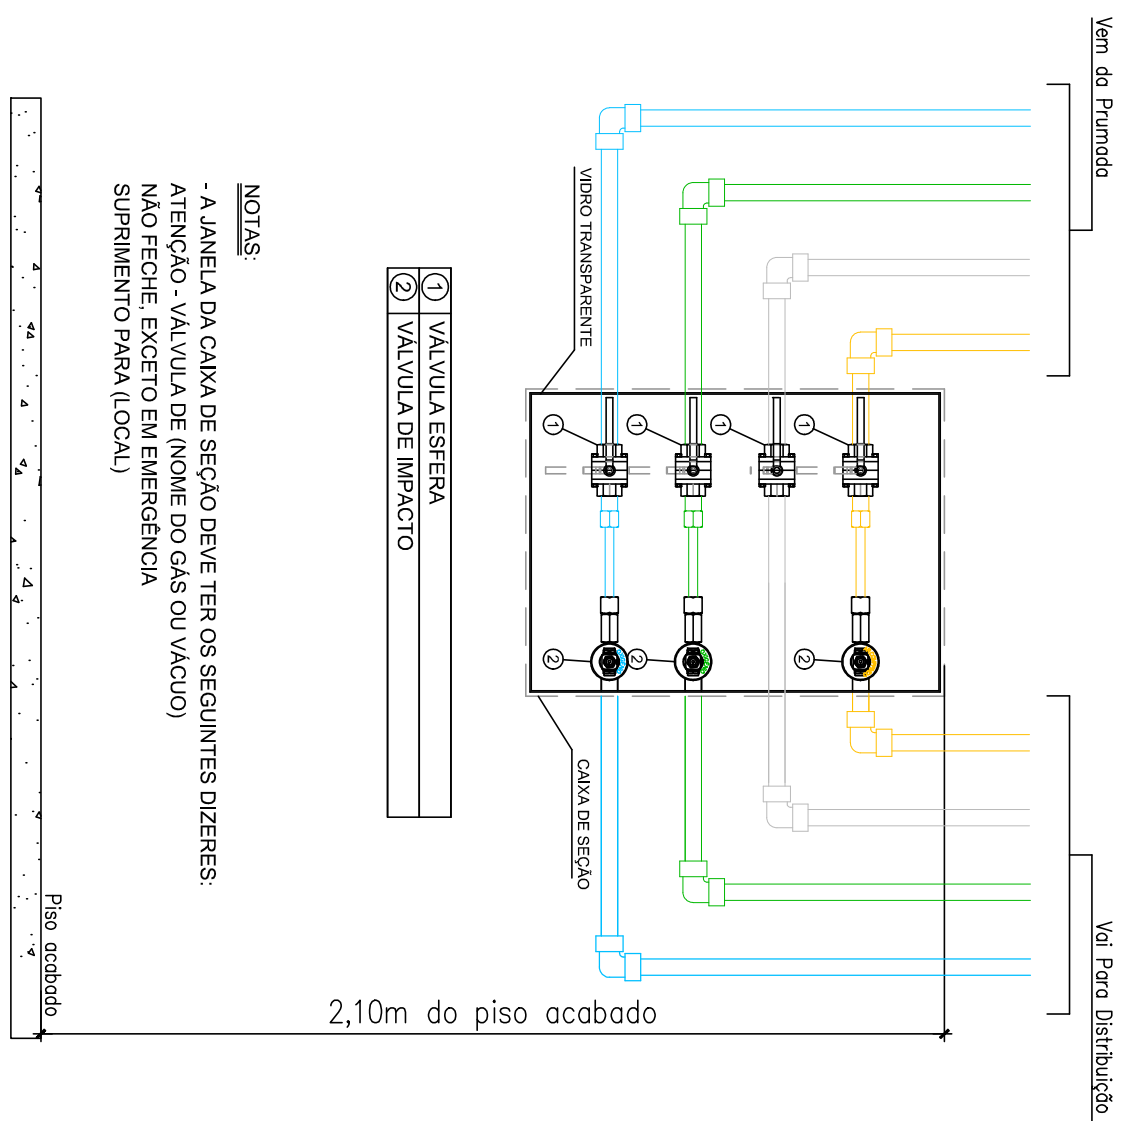

DETALHE 2 - CAIXA DE SEÇÃO
SEM ESCALA

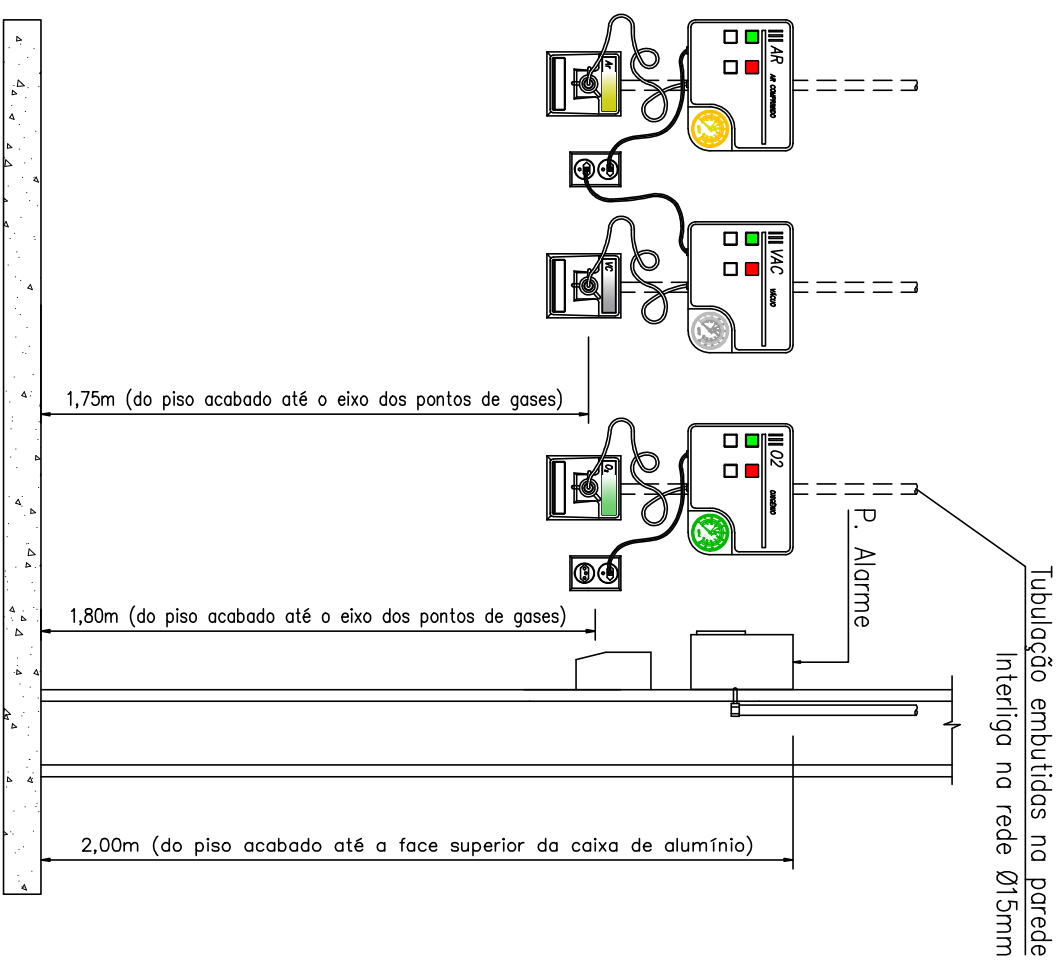

DETALHE 3 - PAINEL DE ALARME
SEM ESCALA

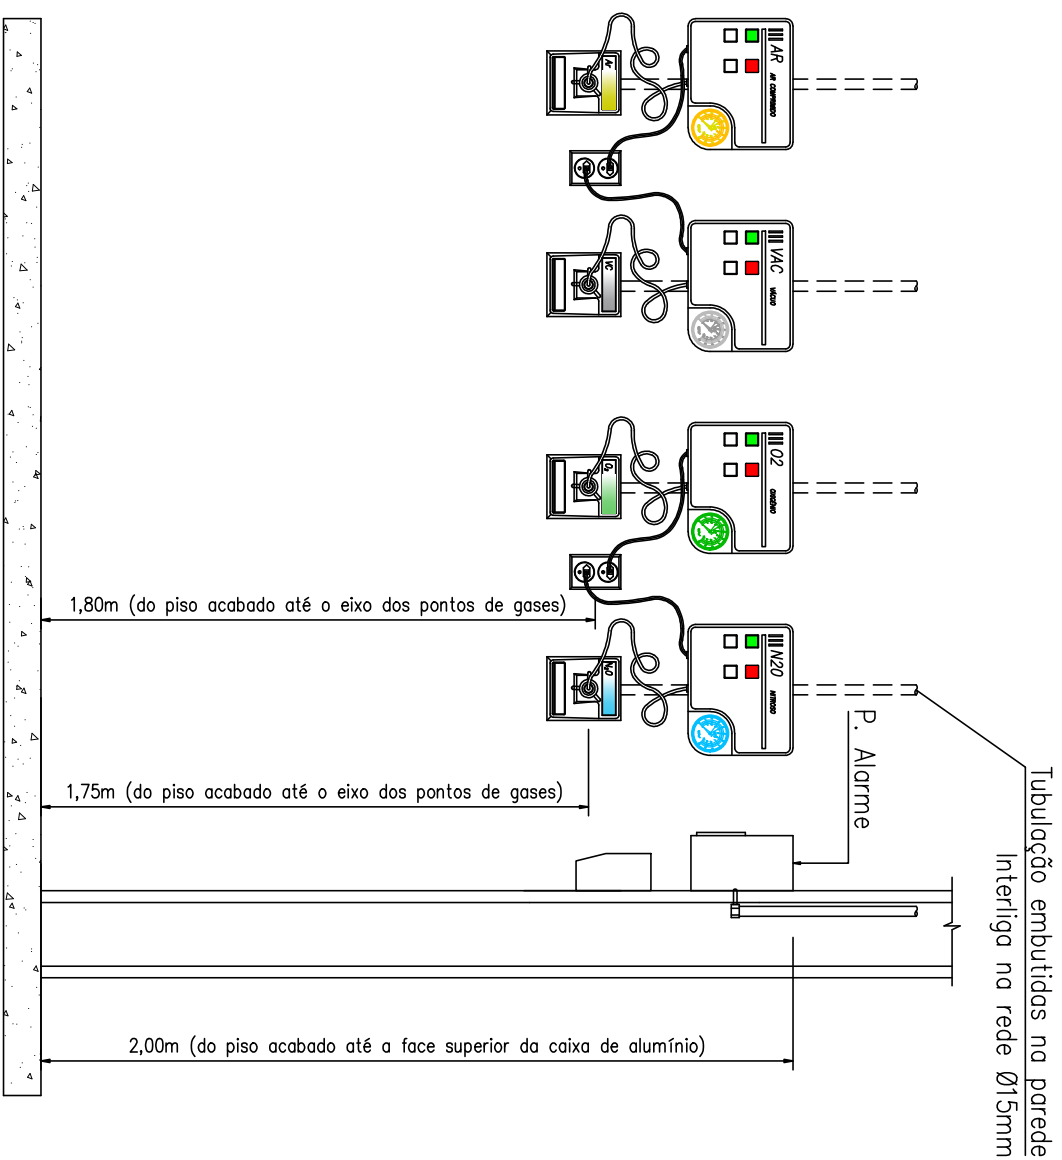





DETALHE 4 – PAINEL DE ALARME
SEM ESCALA

MATERIAL	DIA M E T R O (mm)	E S P A Ç A M E N T O (m)
COBRE	1/2"	1,50
	3/4"	1,60
	1"	1,80
	1.1/4"	2,00
	1.1/2"	2,50
	2"	2,70
	2.1/2"	3,00
	3"	3,00
4"	3,00	

NOTAS / OBSERVAÇÕES

1. SERÁ NECESSÁRIO UM PONTO DE ENERGIA 10W/220V PARA CADA PAINEL DE ALARME. OBSERVAR O PROLETO QUANTO A LOCALIZAÇÃO DOS MESMOS;
2. PARA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA VER ET-21007-SOR-SITE-TM-PE-001-00.

DETALHE DE SUPORTE - ESPAÇAMENTO



DETALHE DE SUPORTE - 1 LINHA


DETALHE DE SUPORTE - 3 LINHAS

DETALHE DE SUPORTE - 4 LINHAS

DETALHE DE INSTALAÇÃO DE POSTO

RESPONSÁVEL TÉCNICO	RAIMUNDO MAURÍCIO CONCEIÇÃO DOS SANTOS
CREACAU	5062916184
ART/RT	280272302-10382009

00	7/10/21	EMISSÃO INICIAL - PARA COMENTÁRIOS	SITE	SITE	RMCS
REV	DATA	DESCRIÇÃO DA REVISÃO	DES.	VER.	APR.

		<div> <div>Santa Casa</div> <div>de Misericórdia</div> <div>de Sorocaba</div> </div>	
<div> <div>DESENHADO POR</div> <div>SITE</div> </div>		<div> <div>VERIFICADO POR</div> <div>SITE</div> </div>	
<div> <div>APROVADO POR</div> <div>SITE</div> </div>		<div> <div>CLIENTE</div> <div>ISCMS</div> </div>	
<div> <div>Nº CONTRATO</div> <div>21007</div> </div>		<div> <div>AUTOR DO PROJETO</div> <div>RMCS</div> </div>	
<div> <div>OPERA</div> <div>50629316184</div> </div>		<div> <div>ESCALA</div> <div>S1 ESC.</div> </div>	
<div> <div>NÚMERO DO DESENHO</div> <div>DE-21007-SOR-SITE-FM--PE--007--001</div> </div>		<div> <div>PLANTA DE TUBULAÇÃO</div> <div>DETALHES</div> </div>	
<div> <div>NOTA: AS INFORMAÇÕES DESTES DOCUMENTOS SÃO PROPRIEDADE DA SERVTECH SERVIÇOS TÉCNICOS SENDO PROIBIDA A UTILIZAÇÃO FORA DA SUA FINALIDADE.</div> </div>			
<div> <div>SERVTECH</div> <div>SERVIÇOS TÉCNICOS</div> </div>			